

Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей,
схемы размещения сетей
по передаче и распределению тепловой энергии
ТОО "Рудненские тепловые сети" за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Установленная мощность	Фактическая мощность	Свободные мощности (без учета резервных мощностей)	Емкости	Место	наличие схем инженерных коммуникаций
1	Тепловая энергия в т.ч.	Гкал/час	415	373	42	нет	Костанайская обл., город Рудный, посёлок Горняцкий, посёлок ФЗО	имеются
1.1	Тепловая энергия	Гкал/час	133	133	0	нет	ТЭЦ - Город 1	
1.2	Тепловая энергия	Гкал/час	189	147	42	нет	ТЭЦ - Город 2	
1.3	Тепловая энергия	Гкал/час	93	92	1	нет	ТЭЦ - Город 3	
2	Тепловая энергия	Гкал/час	93	43	50	нет	Костанайская обл., поселок Качар	имеются
3	Тепловая энергия	Гкал/час	2	2	0	нет	Костанайская обл., станция Железрудная	имеются

Схема тепловых сетей г. Рудный

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТОО «Руднепские тепловые сети»
С.Г. Баринцев

« 3 » Января 2025 г. С.Г. Башмаев

Начальник теплового района

« 3 » *Сентябрь* 2025 г. Г.П. ЕКИМОВ

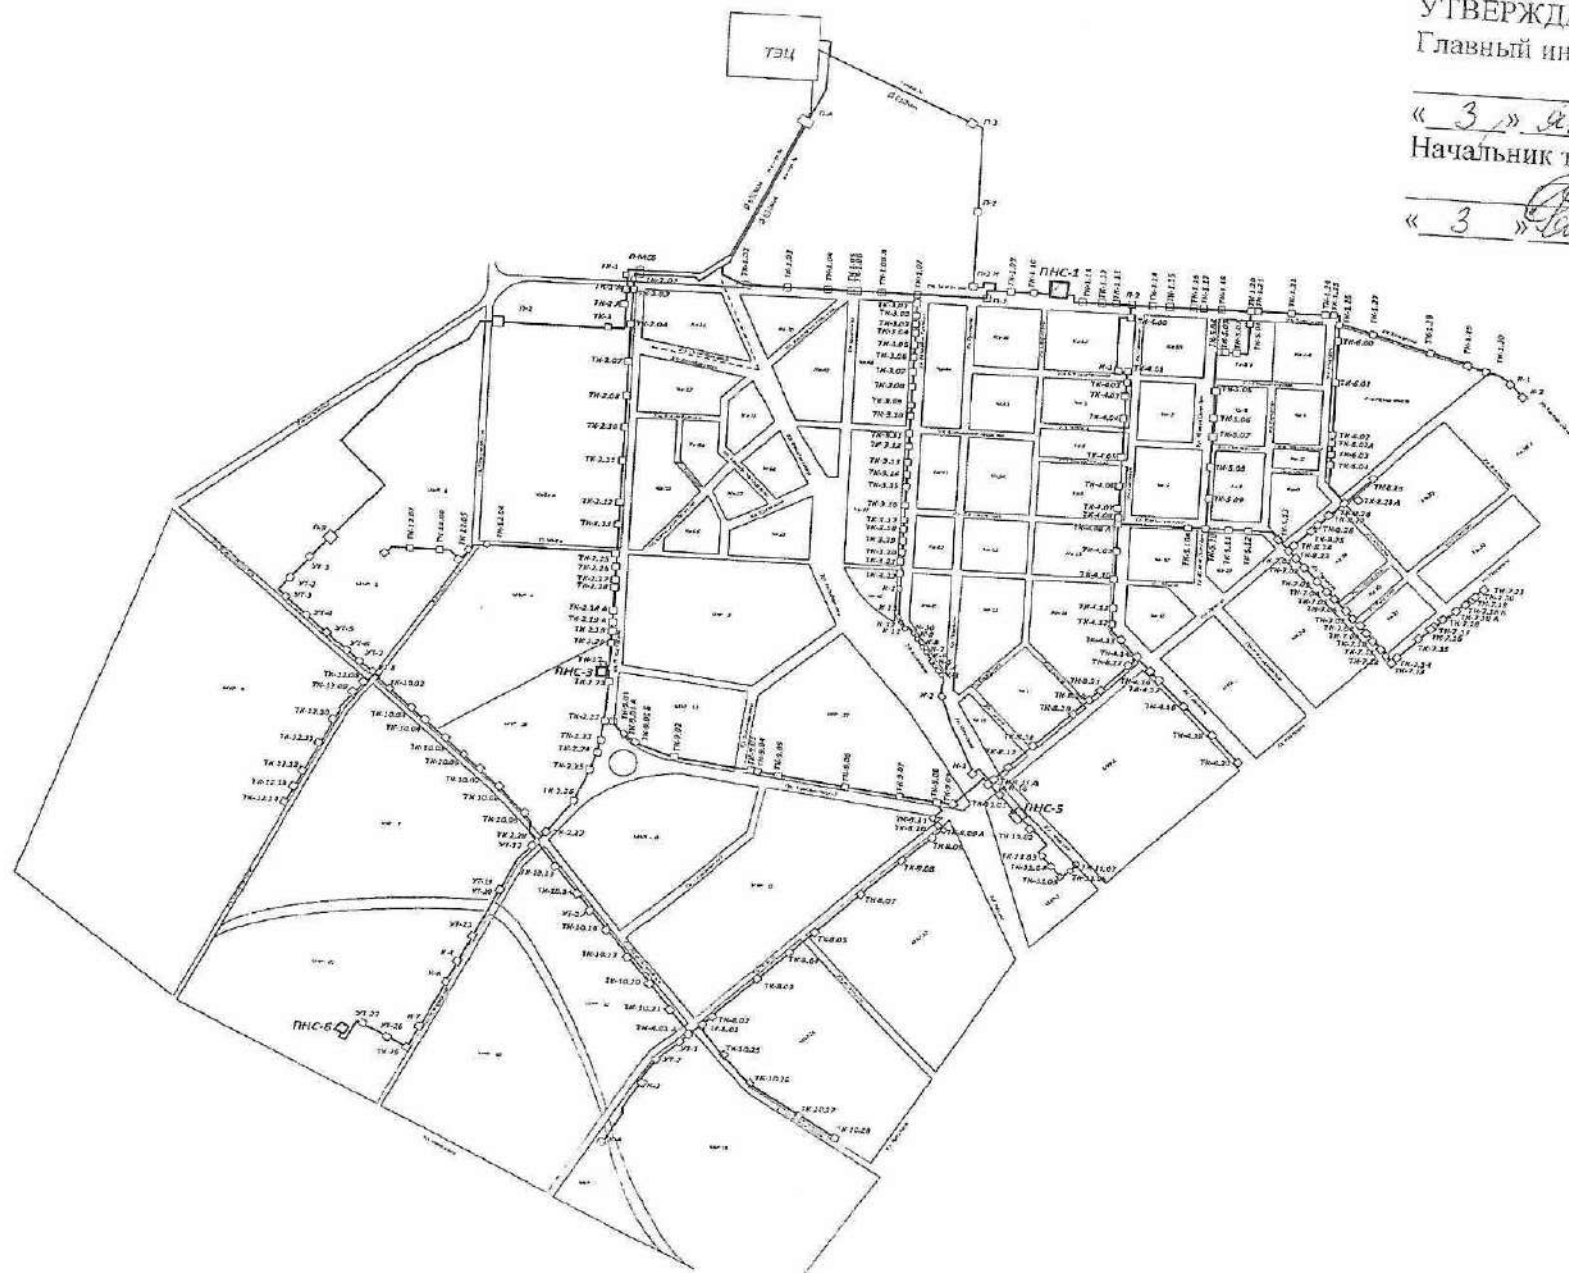


Схема тепловых сетей посёлка Качар

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»
С.Б. Бокун

« 3 » Инваре 2025 г.
Начальник отдела И.И.И.

Начальник теплового района
Г.П. Екимов

« 3 » Криване 2025 г.


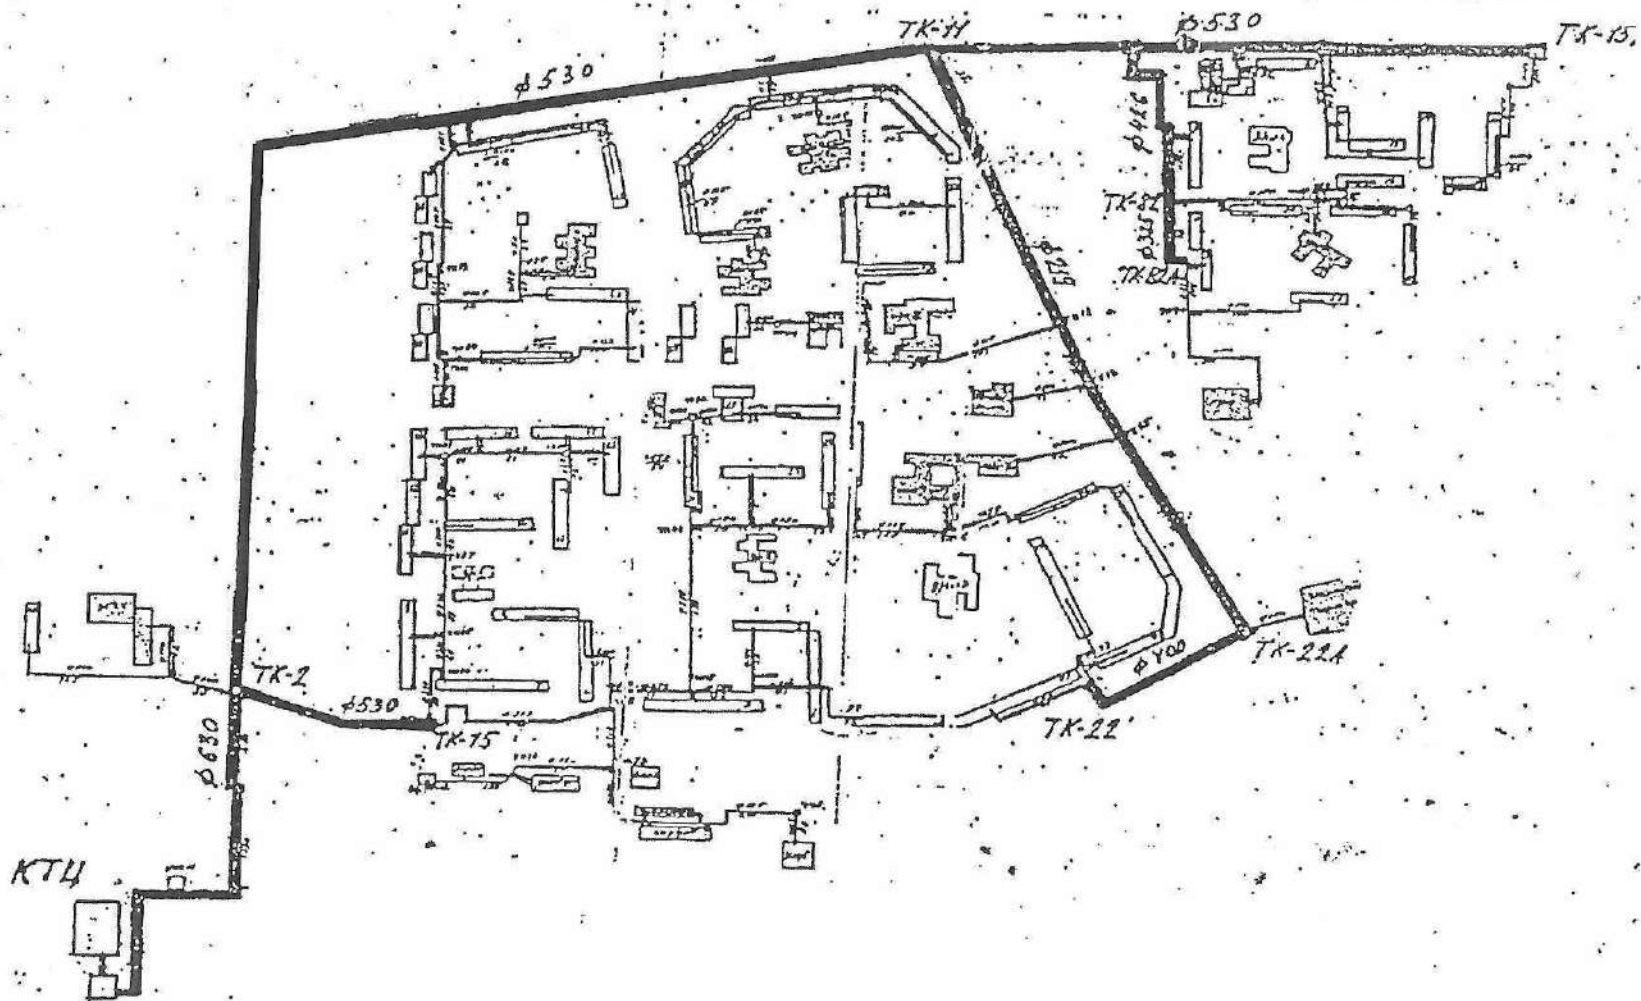


Схема тепловых сетей посёлка Горняцкий

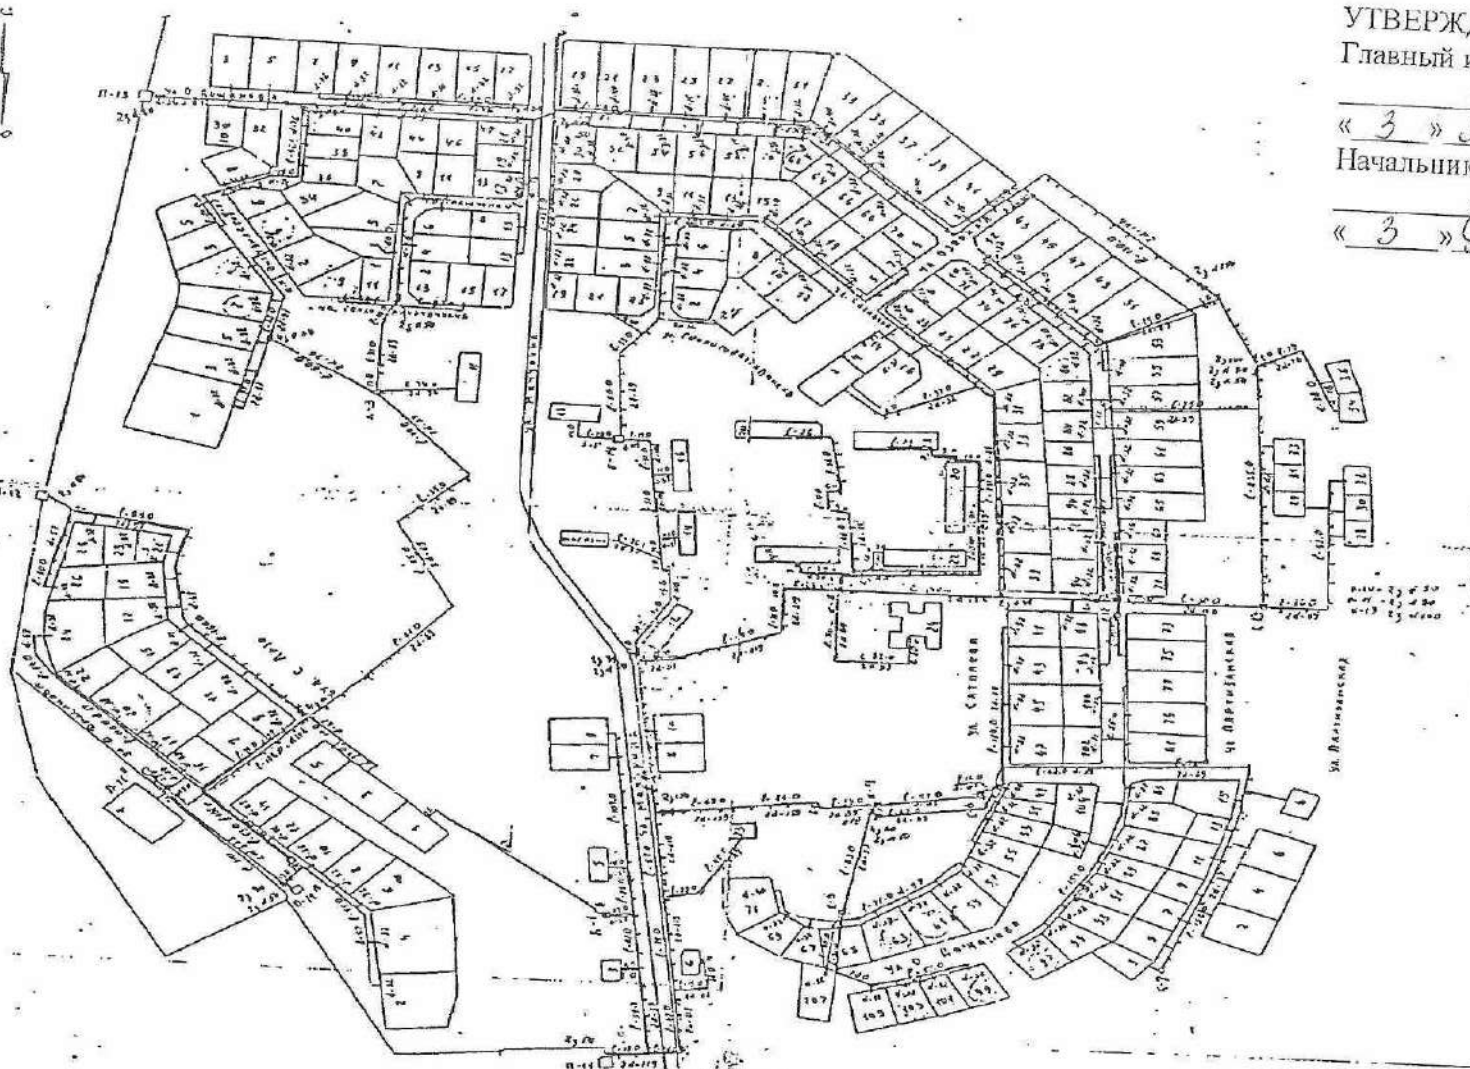

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»
С.Г. Башпаев
« 3 » января 2025 г.
Начальник теплового района
Г.П. Екимов
« 3 » января 2025 г.

Схема тепловых сетей посёлка ФЗО

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»

С.Г. Башпаев
« 3 » января 2025 г.

Начальник теплового района

Г.П. Екимов
« 3 » января 2025 г.

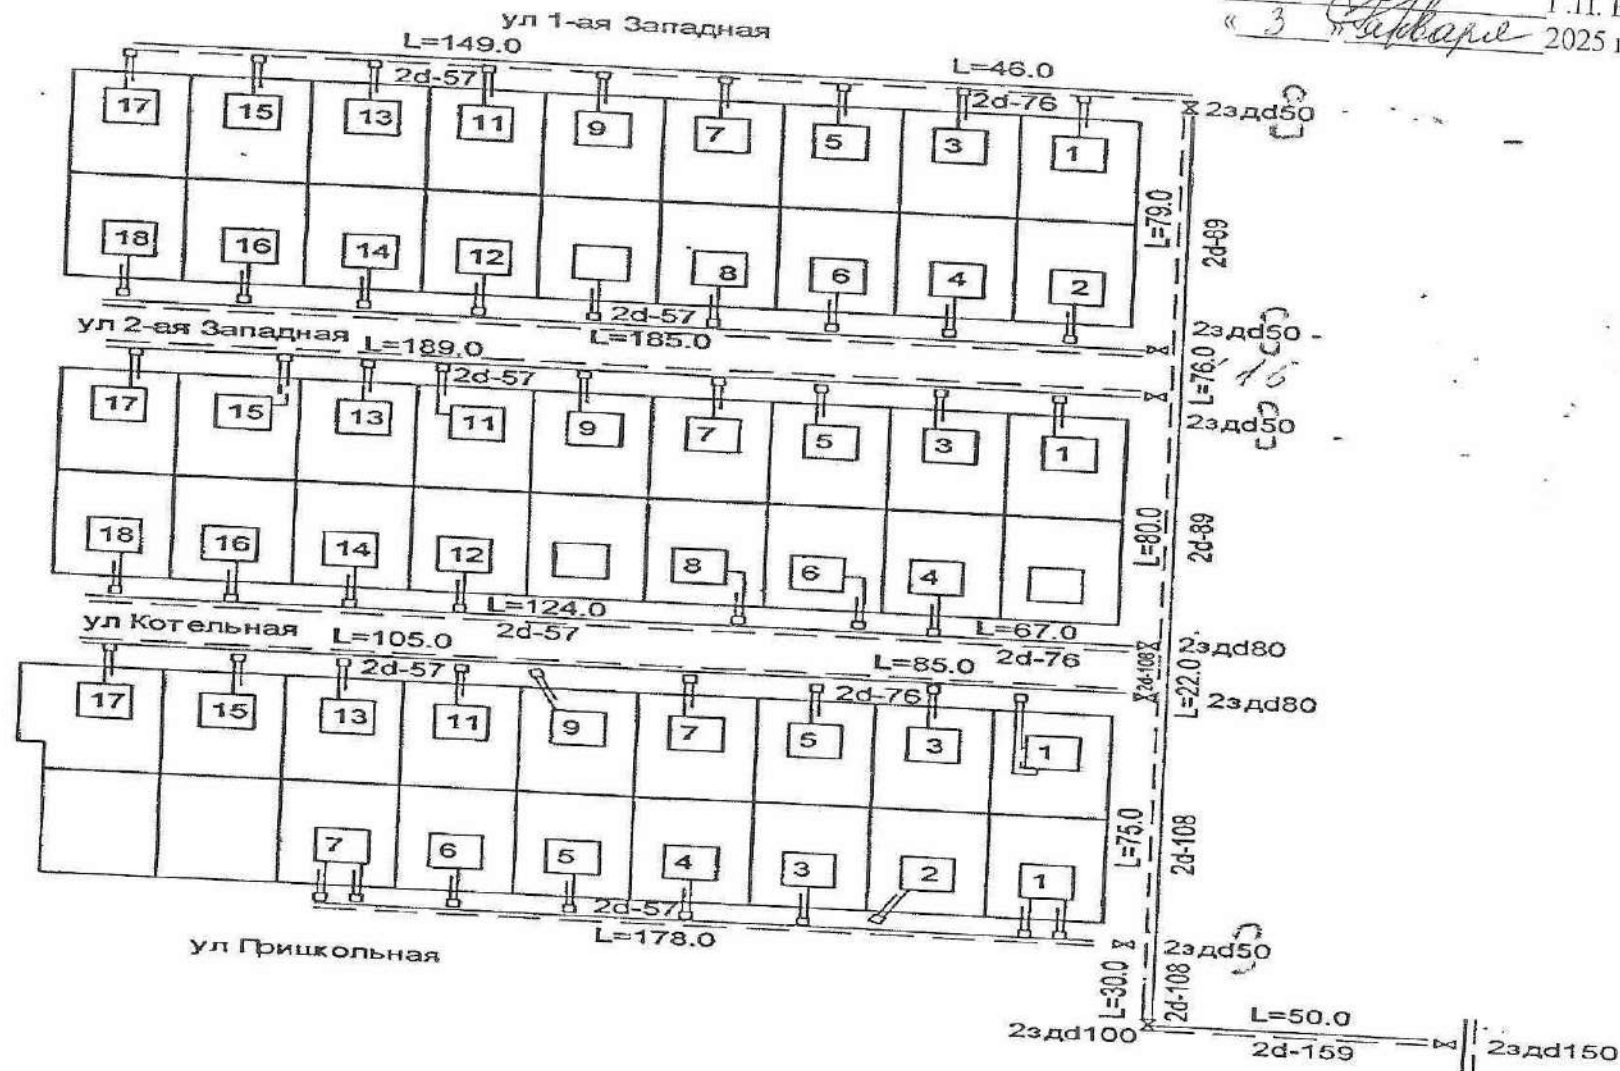


Схема тепловых сетей станции Железородная

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»

С.Г. Башпаев

« 3 » января 2025 г.

Начальник теплового района

Г.П. Екимов

« 3 » января 2025 г.

