

Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей,
схемы размещения сетей
по передаче и распределению тепловой энергии
ТОО "Рудненские тепловые сети" за 2 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Установленная мощность	Фактическая мощность	Свободные мощности (без учета резервных мощностей)	Емкости	Место	наличие схем инженерных коммуникаций
1	Тепловая энергия в т.ч.	Гкал/час	414,8	372,5	42,3	нет	Костанайская обл., город Рудный, посёлок Горняцкий, посёлок ФЗО	имеются
1.1	Тепловая энергия	Гкал/час	133,0	133,0	0,0	нет	ТЭЦ - Город 1	
1.2	Тепловая энергия	Гкал/час	189,0	147,1	41,9	нет	ТЭЦ - Город 2	
1.3	Тепловая энергия	Гкал/час	92,8	91,6	1,2	нет	ТЭЦ - Город 3	
2	Тепловая энергия	Гкал/час	92,8	43,1	49,7	нет	Костанайская обл., поселок Качар	имеются
3	Тепловая энергия	Гкал/час	2,0	2,0	0,0	нет	Костанайская обл., станция Железрудная	имеются

Схема тепловых сетей посёлка Качар

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»

С.Г. Башпаев

« 3 » *января* 2025 г.

Начальник теплового района

Г.П. Екимов

« 3 » *января* 2025 г.


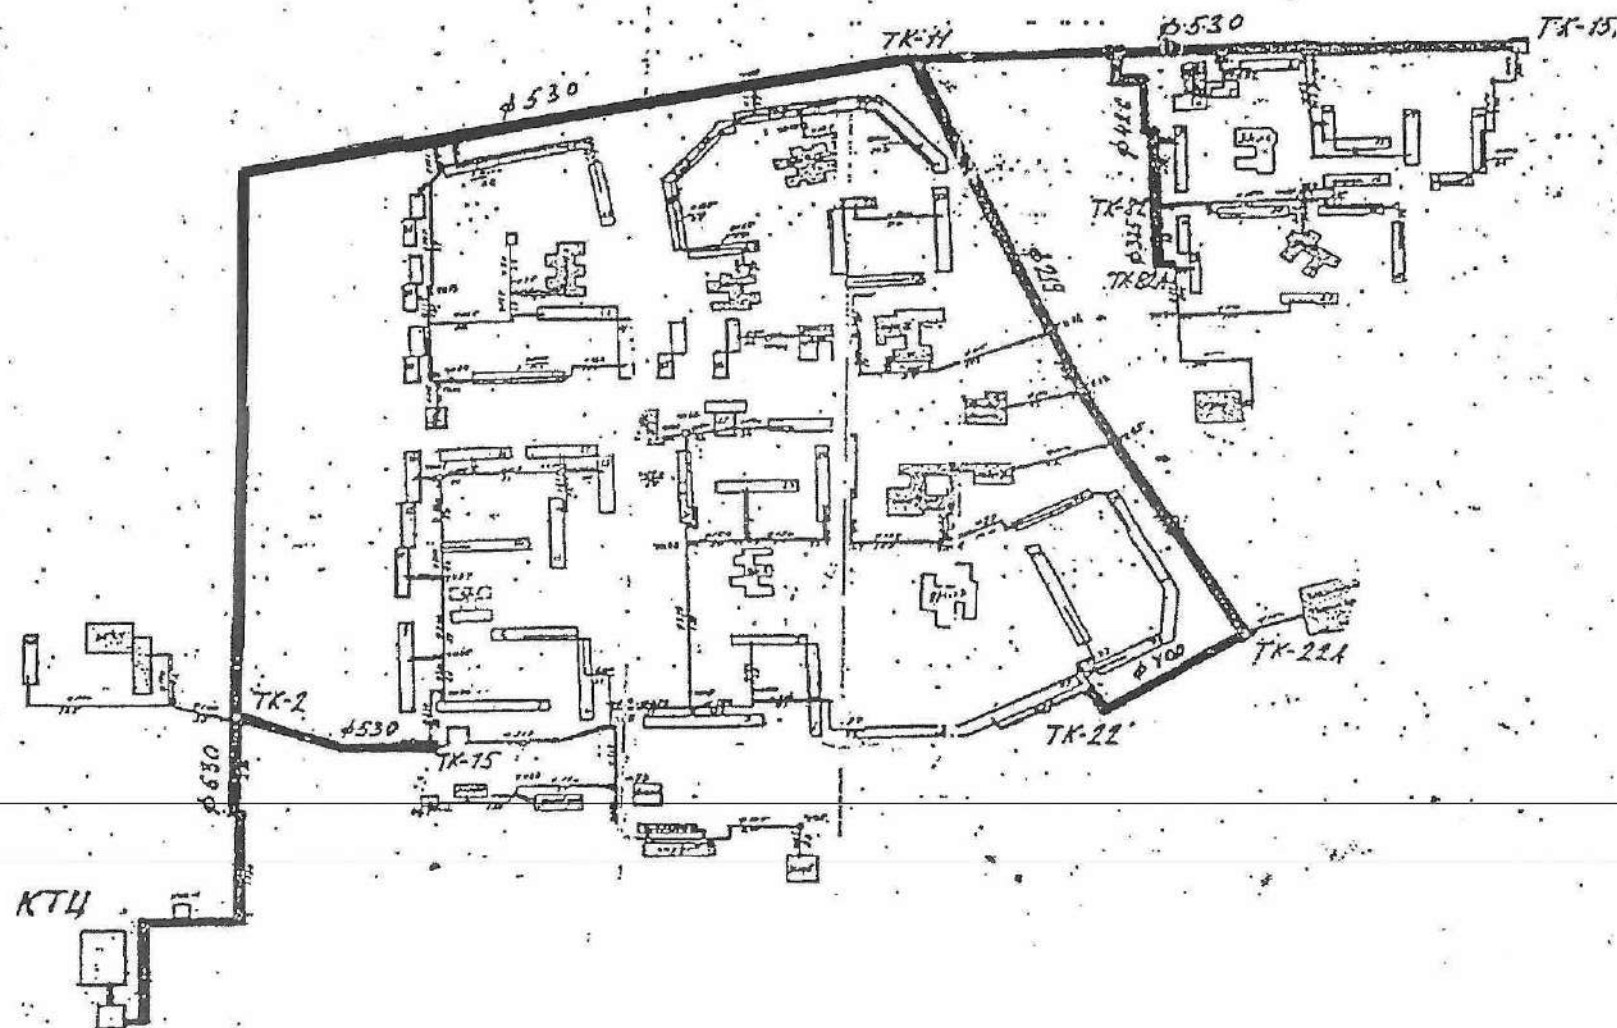


Схема тепловых сетей посёлка Горняцкий

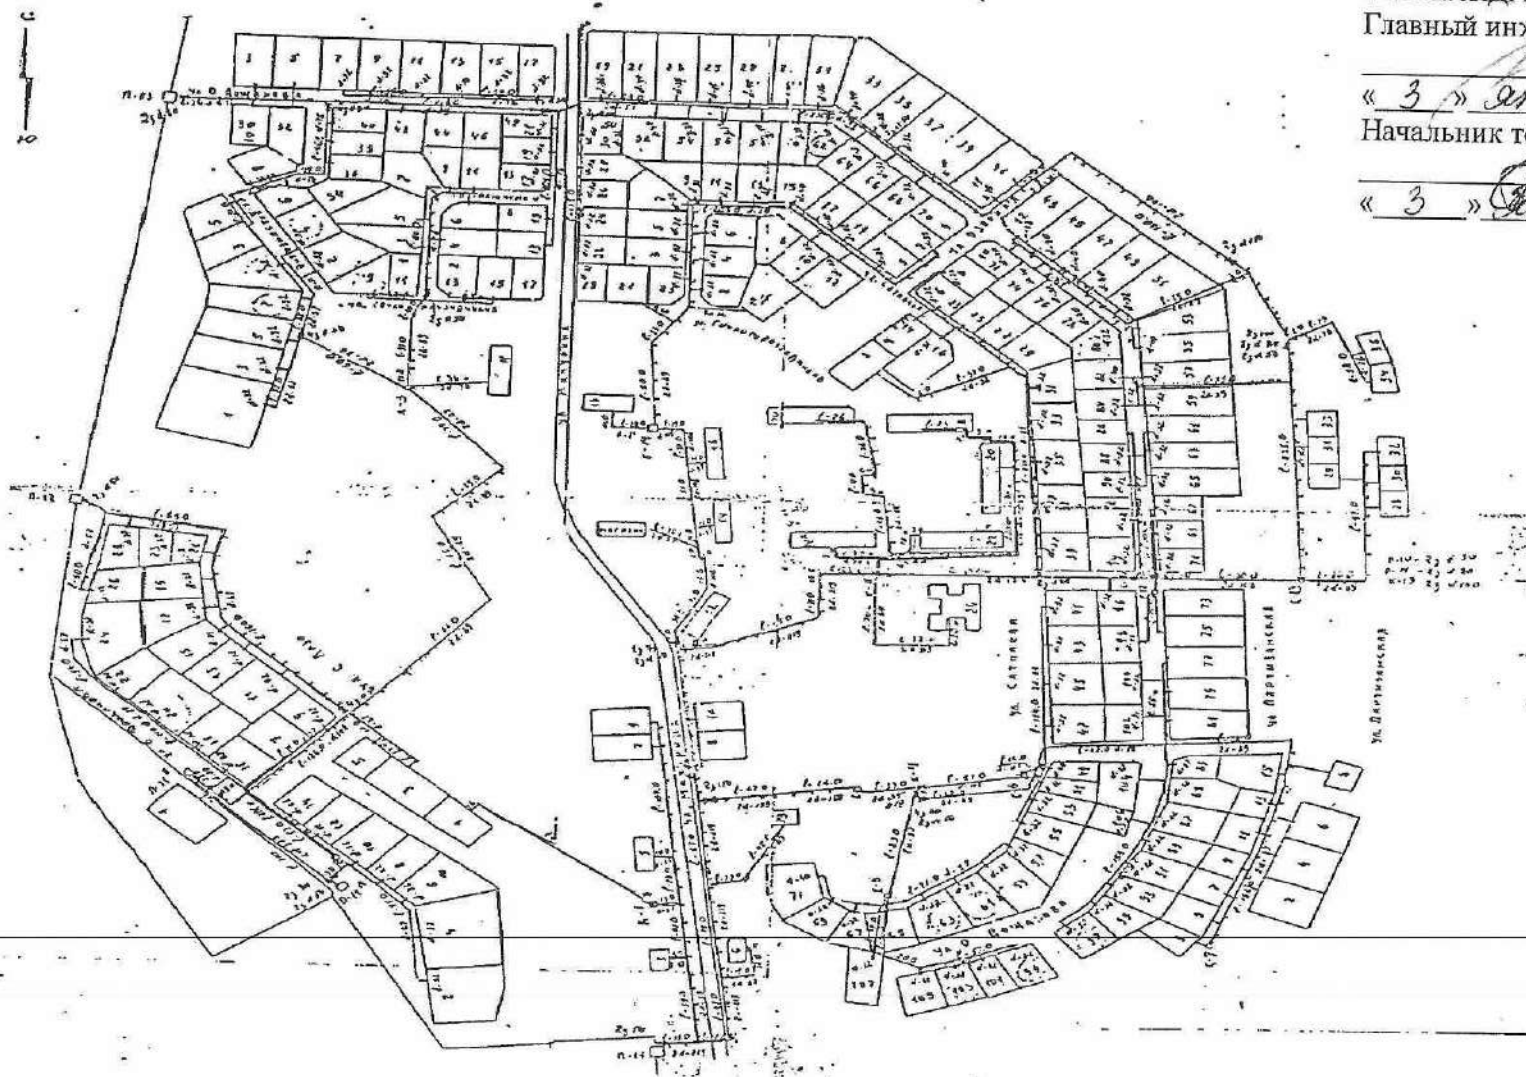

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»

С.Г. Башпаев

« 3 » января 2025 г.

Начальник теплового района

Г.П. Екимов

« 3 » января 2025 г.

Схема тепловых сетей посёлка ФЗО

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»
 С.Г. Башпаев
 « 3 » января 2025 г.
 Начальник теплового района
 Г.П. Екимов
 « 3 » января 2025 г.

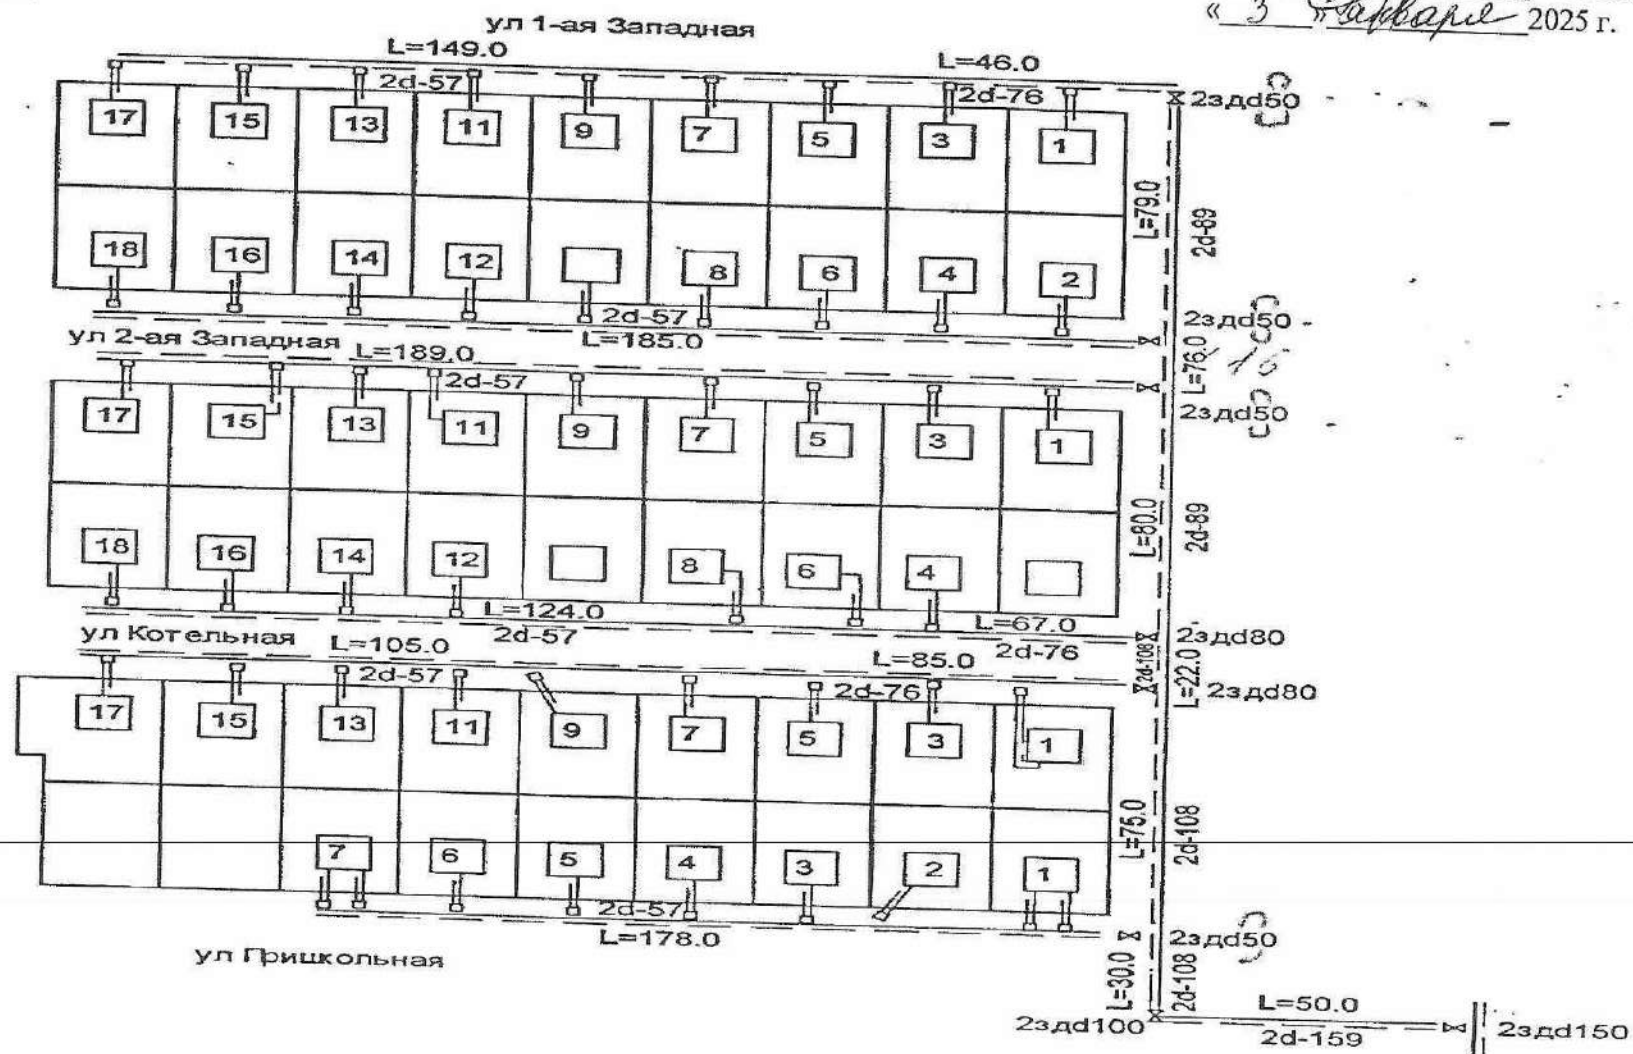


Схема тепловых сетей г. Рудный

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»

С.Г. Башпаев

« 3 » января 2025 г.

Начальник теплового района

Г.П. Екимов

« 3 » января 2025 г.

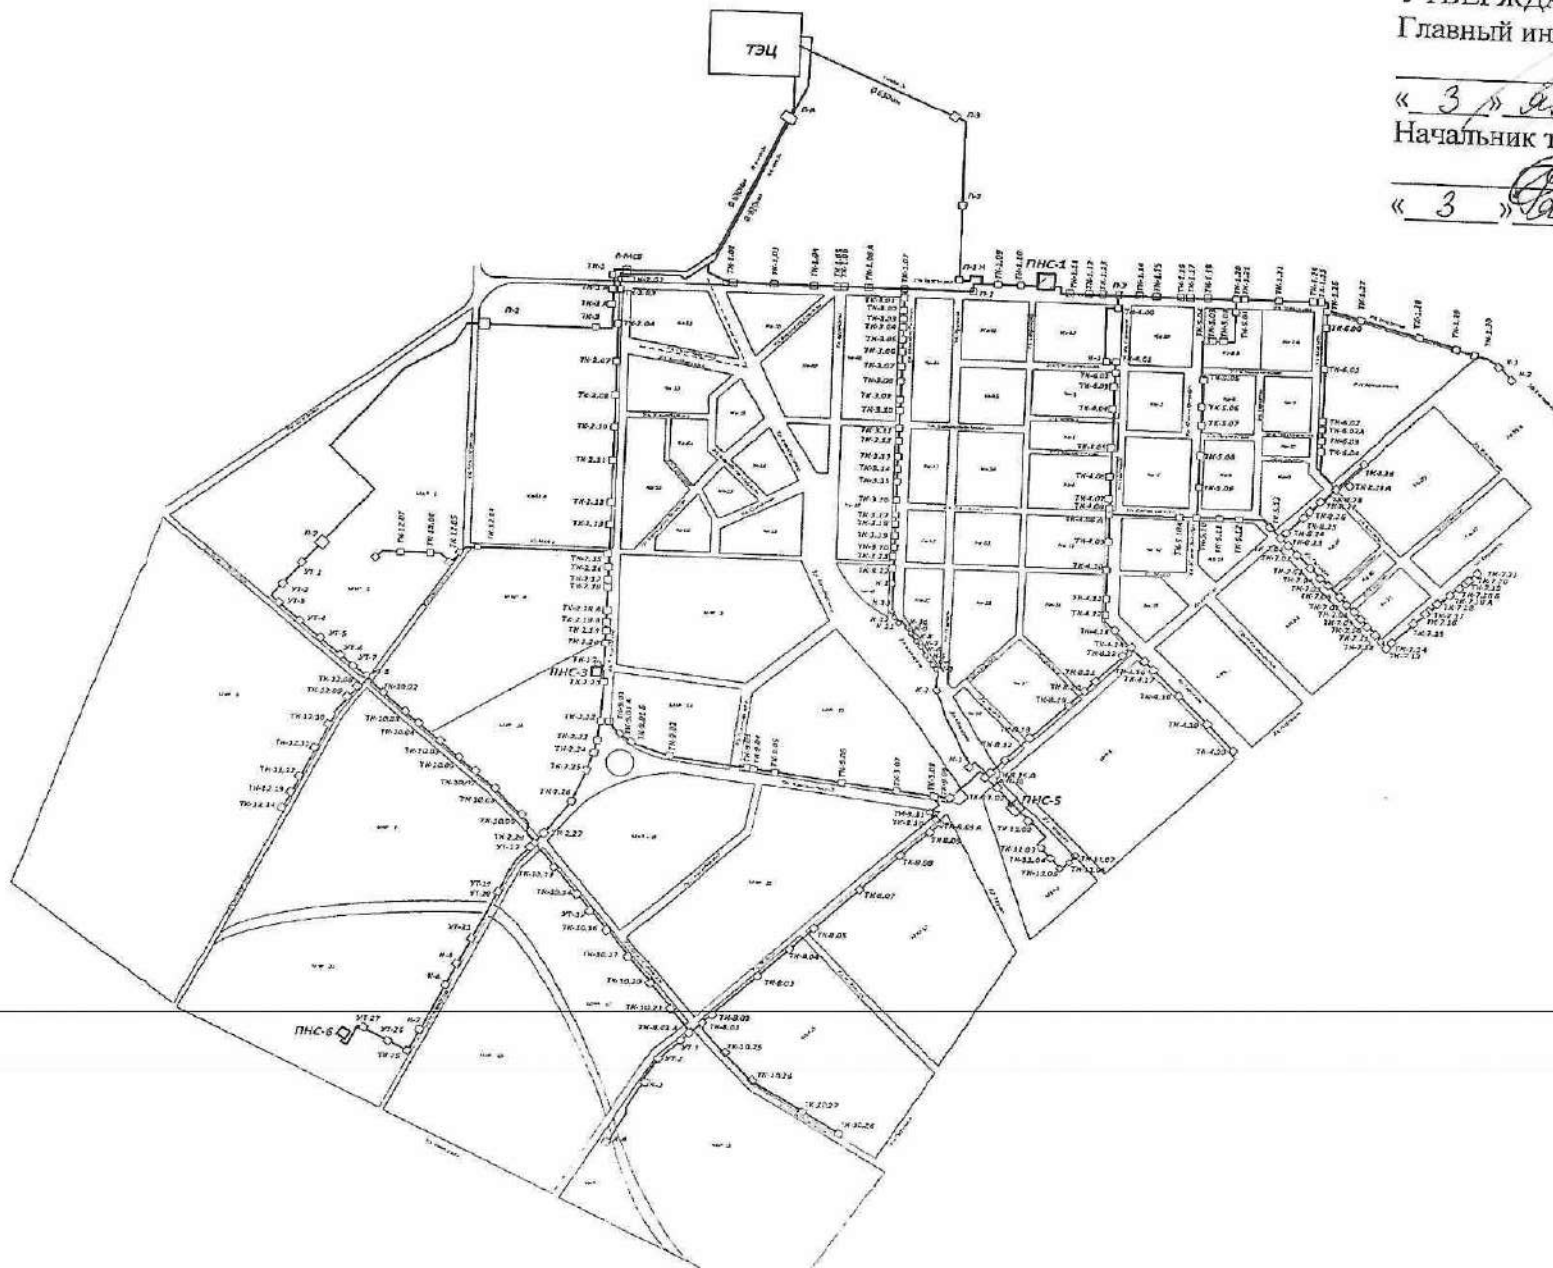


Схема тепловых сетей станции Железородная

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТОО «Рудненские тепловые сети»

С.Г. Башпаев

« 3 » января 2025 г.

Начальник теплового района

Г.П. Екимов

« 3 » января 2025 г.

